


III. Dobór regulatorów serii RX 910 TRIO


-informacja cenowa-

do układów technologicznych kotłowni olejowych , gazowych, węzłów cieplnych.

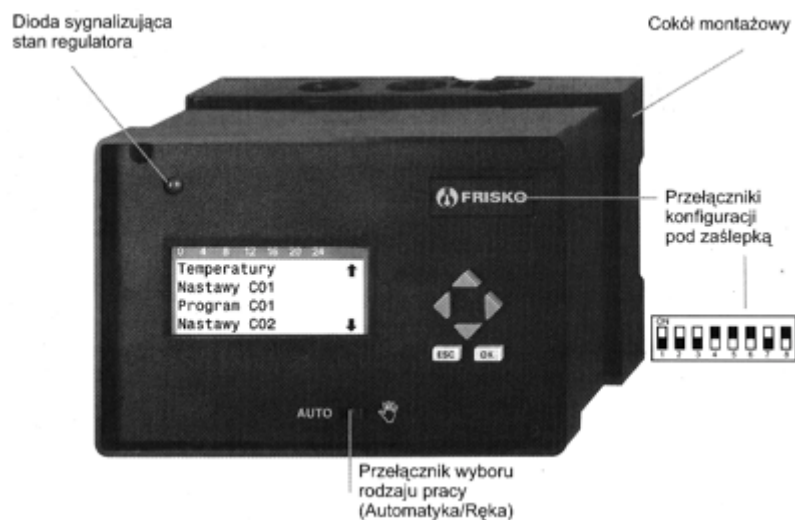

*Opracował: mgr inż. Marek Maślanka
mgr inż. Bogdan Darzecki
DMS Rzeszów*

Schemat technologiczny nr III/1

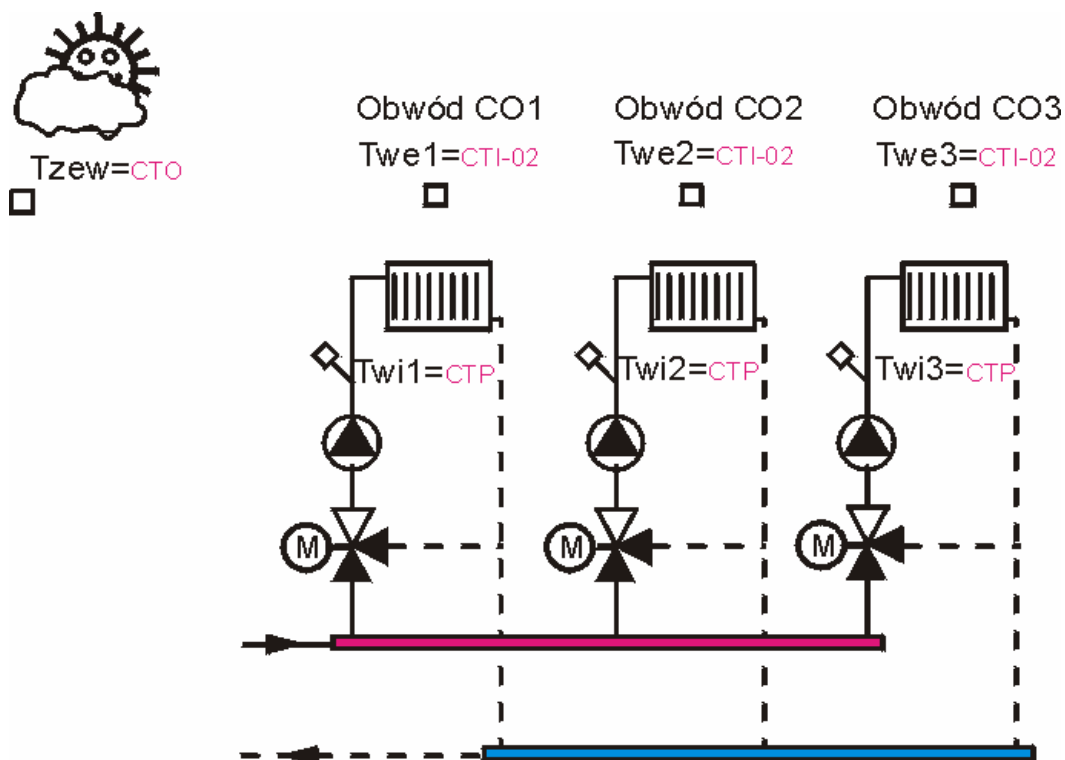

Schemat nr III/1

	Nazwa elementu	Ilość	Cena jedn.Netto	Razem netto	VAT	Cena brutto
		szt	PLN	PLN	%	PLN
1	Regulator RX 910 TRIO	1	990,00	990,00	7	1059,30
2	Czujnik temp. Zewnętrznej CTO	1	32,00	32,00	22	39,04
3	Czujnik temp. zasilania CTP	3	20,00	60,00	22	73,20
A1	Czujnik temp.wew. bez zdalnego sterowania CTI-02	3	20,00	60,00	22	73,20
B1	Złącza Z-15 do podłączenia w konsoli kotła	1	53,00	53,00	22	64,66
C	Złącze W-3 do podłączenia komputera	1	12,00	12,00	22	14,64
		Razem	1127,00			1324,04

Uwaga : czujnik temperatury wewnętrznej poz.A1 bez zdalnego sterowania typ CTI-02 może być zastąpiony przez czujnik ze zdalnym sterowaniem poz. A2 typ CTI-S-02
 W przypadku montażu regulatora na ścianie należy zamiast poz.B1 (złącze Z-15) zamówić cokol bazę poz. B2.
 Regulator może pracować bez czujników temp. wewnętrznej!(ogrzewanie wg krzywej grzania)

A2	Czujnik temp.wew. Ze zdalnym sterowaniem CTI-S-02	3	47,00	141,00	22	172,02
B2	Konsola do montażu na ścianie Cokol baza	1	116,00	116,00	22	141,52